


POMIESZCZENIE nr 15

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIELENIOWA

skala 1:50

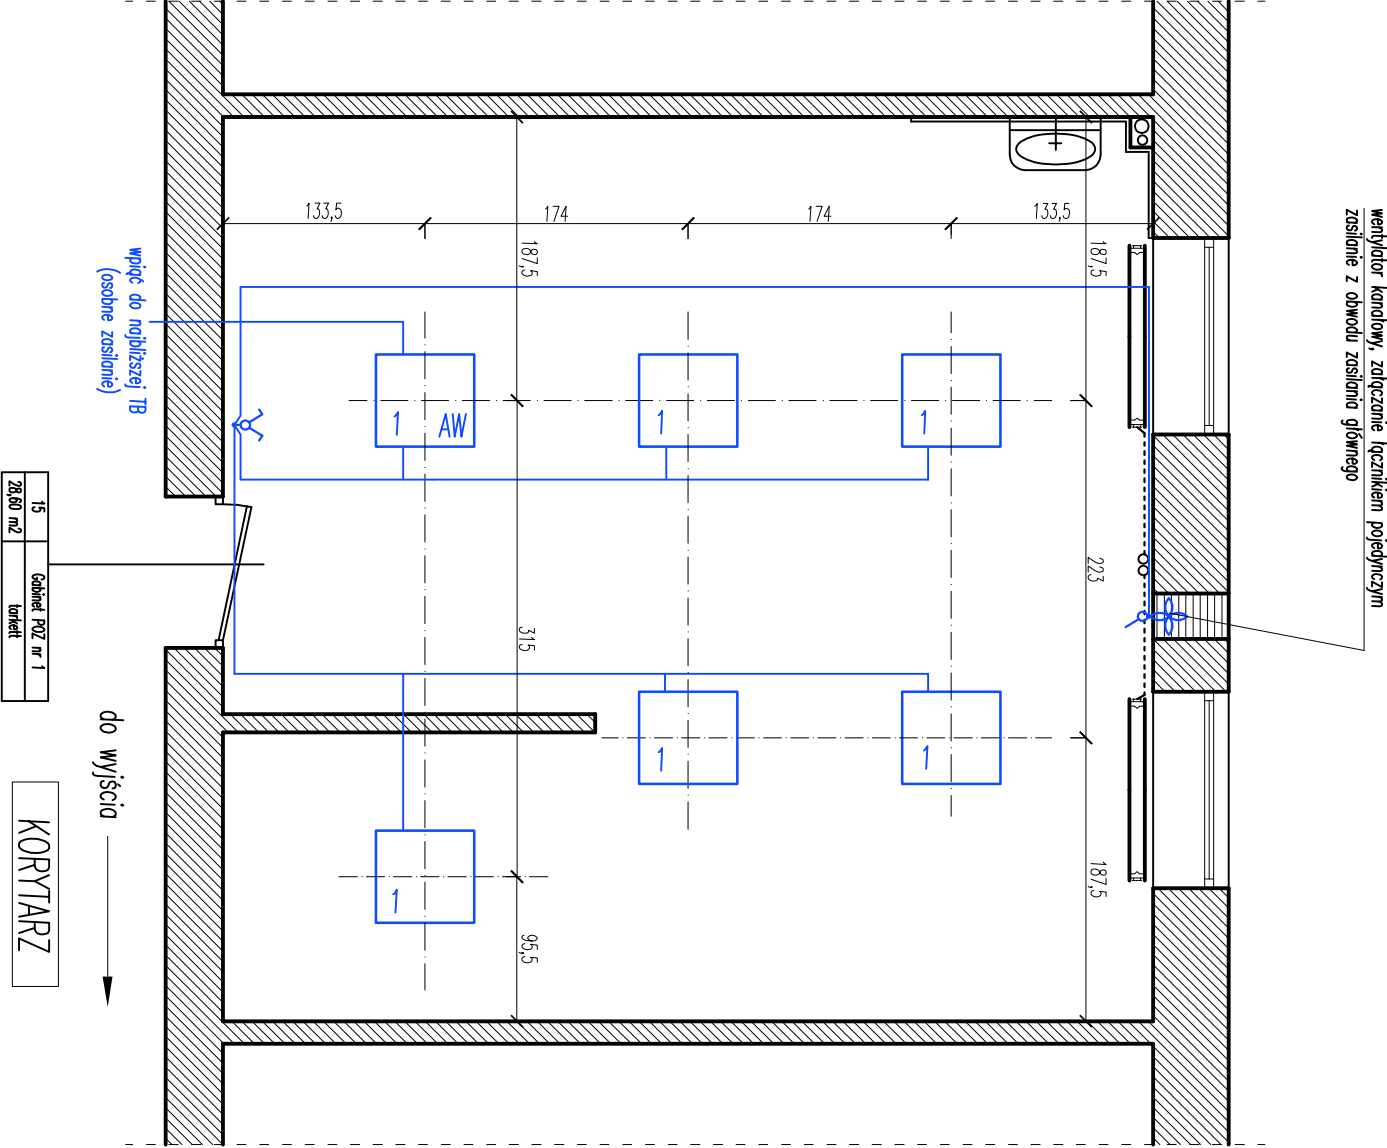

1. Wszelkie gniazda i gniazki w pomieszczeniach montować w miejscach urządzeń istniejących na wysokościach andogicznych do aktualnych wysokości ich umiejscowienia (wymiana całego osprzętu na nowy).
2. Nowe oprawy rastrowe montować w miejscach ściśle określonych niniejszym rysunkiem, celem spełnienia wymaganego natężenia oświetlenia w pomieszczeniu.
3. Oświetlenie wykonano dla wysokości 302cm oraz płaszczyzny pracy 80cm ponad powierzchnią posadzki w pomieszczeniu
4. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; czystość powinna być dokonana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje branżowe do wykonywania robót.
5. Wykonać pomiary kontrolne, a ich wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
6. W pomieszczeniach zastosowano oprawy rastrowe 4x24W. Oświetlenie powinno spełniać normę oświetleniową dla gabinetów lekarskich (E >500lx)

LEGENDA:

- łącznik świecznikowy
- łącznik pojedynczy
- wentylator kanałowy

SPIS OPRAW:

1: LUGClassic Medica n/t T5 LF B0.073: 610x650x100

1AW: LUGClassic Medica n/t T5 LF BO.073 AW 3h: 610x650x100

15	Gabinet POZ nr 1
28,60 m2	tarkett

KORYTARZ

PRZEBUDOWA GABINETÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ GABINETU PSYCHIATRYCZNEGO		Data: 12.2015	
Adres inwestycji: ul. Ścieżczyka 11, 14-500 Braniewo		Nr rys	
Inwestor: WSPŁ ZOZ, ul. Ścieżczyka 11, 14-500 Braniewo		E-1	
Projektowali: mgr inż. Kamili Kryger, upr. nr WAM/0034/P/00K/12 upr. w specj. konstrukcyjno – budowlanej		POMIESZCZENIE nr 15 INST. ELEKTR. I OŚWIEL.	