


1 PIĘTRO  
POMIESZCZENIE nr 103

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA

skala 1:50

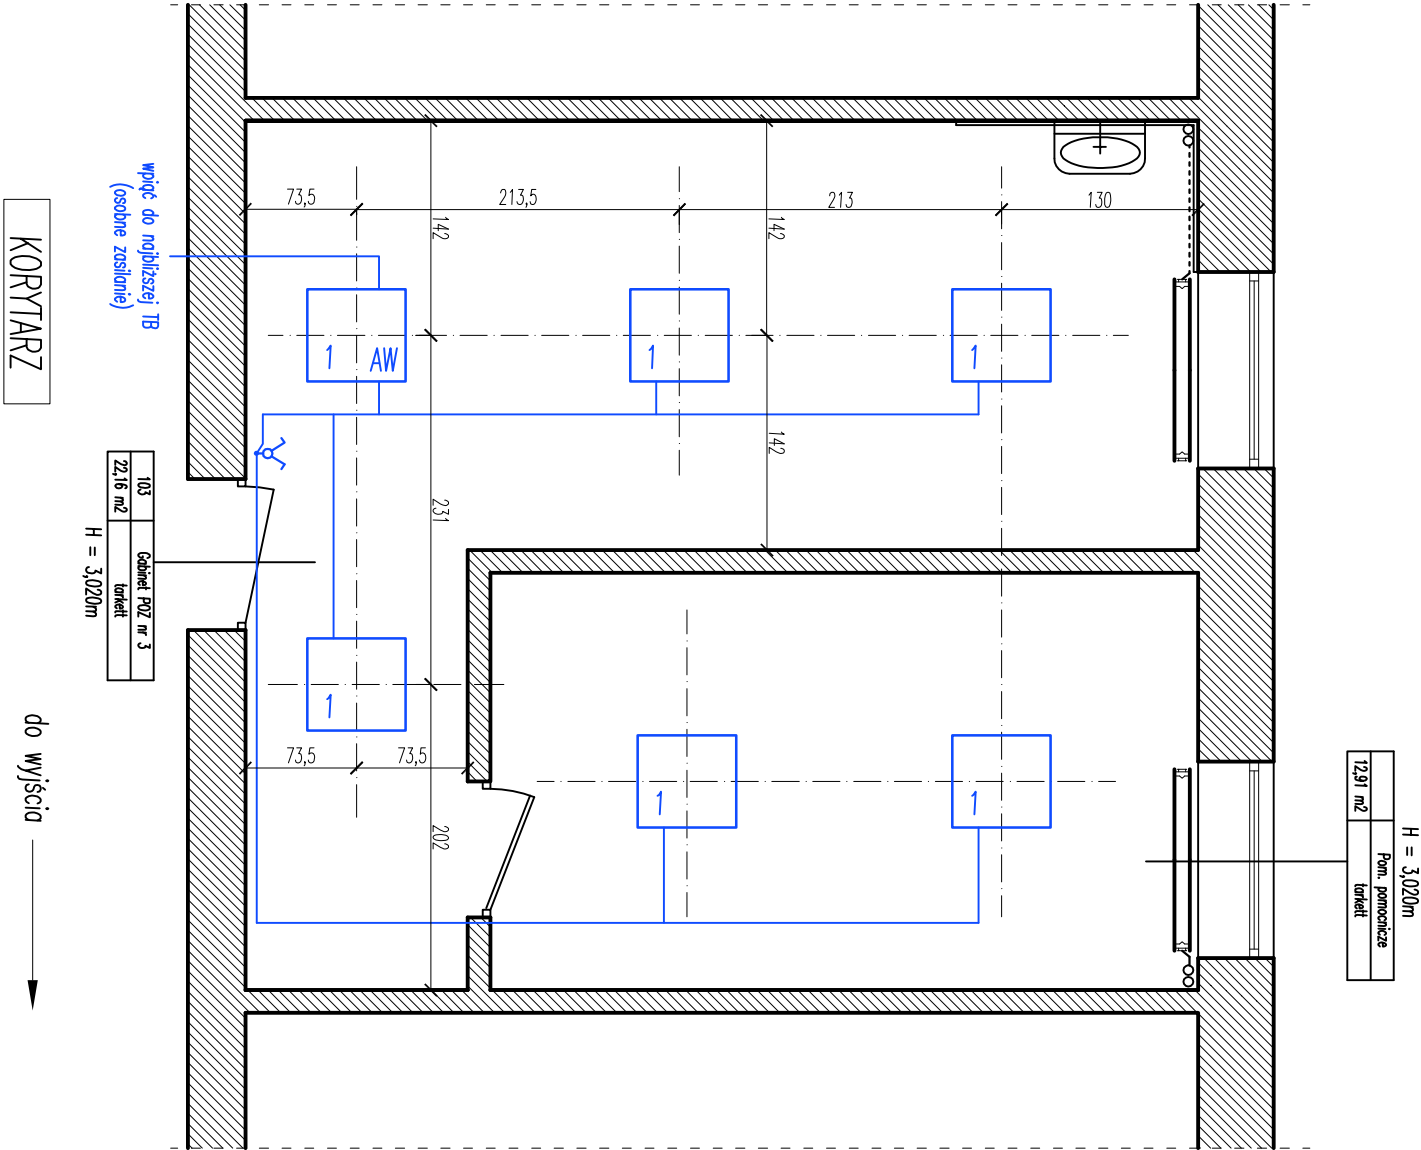

- UWAGI:**
- Wszystkie gniazda i łączniki w pomieszczeniach montować w miejscach urządzeń istniejących i na wysokościach analogicznych do okólnych wysokości ich umieszczenia.
  - Nowe oprawy rastrowe montować w miejscach ściśle określonych niniejszym rysunkiem, celem spełnienia wymaganego nadżenia oświetlenia w pomieszczeniu.
  - Obliczenia oświetlenia wykonano dla wysokości 302cm oraz płaszczyzny pracy 80cm ponad powierzchnią posadzki w pomieszczeniu.
  - Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; czystości powłok nie należy dokonywać przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje branżowe do wykonywania robót.
  - Wykonać pomiary kontrolne, a ich wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
  - W pomieszczeniach zastosowano oprawy rastrowe 4x24W. Oświetlenie powinno spełniać normę oświetleniową dla gabinetów lekarskich (E<sub>av</sub> >500lx )

- LEGENDA:**
- łącznik świecznikowy
  - łącznik pojedynczy
  - wentylator kondiowy

**SPIS OPRAW:**  
1: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073: 610x650x100  
1AW: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073 AW 3h: 610x650x100

|   |                          |               |  |
|---|--------------------------|---------------|--|
| PRZEBUDOWA GABINETÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ            |                          | Data: 12.2015 |  |
| ORAZ GABINETU PSYCHIATRYCZNEGO                                |                          |               |  |
| Adres inwestycji: ul. Stępczyka 11, 14–500 Braniewo           | POMIESZCZENIE nr 103     | Nr rys        |  |
| Inwestor: WSPŁ ZOZ, ul. Stępczyka 11, 14–500 Braniewo         | INST. ELEKTR. I OŚWIETL. | E–3           |  |
| Projektanci: mgr inż. Kamili Kryger, upr. nr WAM/0034/P00K/12 |                          |               |  |
| upr. w specj. konstrukcyjno – budowlanej                      |                          |               |  |